
Agents antihyperglycémiants et fonction rénale

Adapté par : Steve Chalifoux infirmier clinicien pivot diabète , CPDQ

À partir des LD de Diabète Canada (mise à jour nov. 2024) et selon la monographie du produit.

Dernière date de révision : 16 novembre 2026

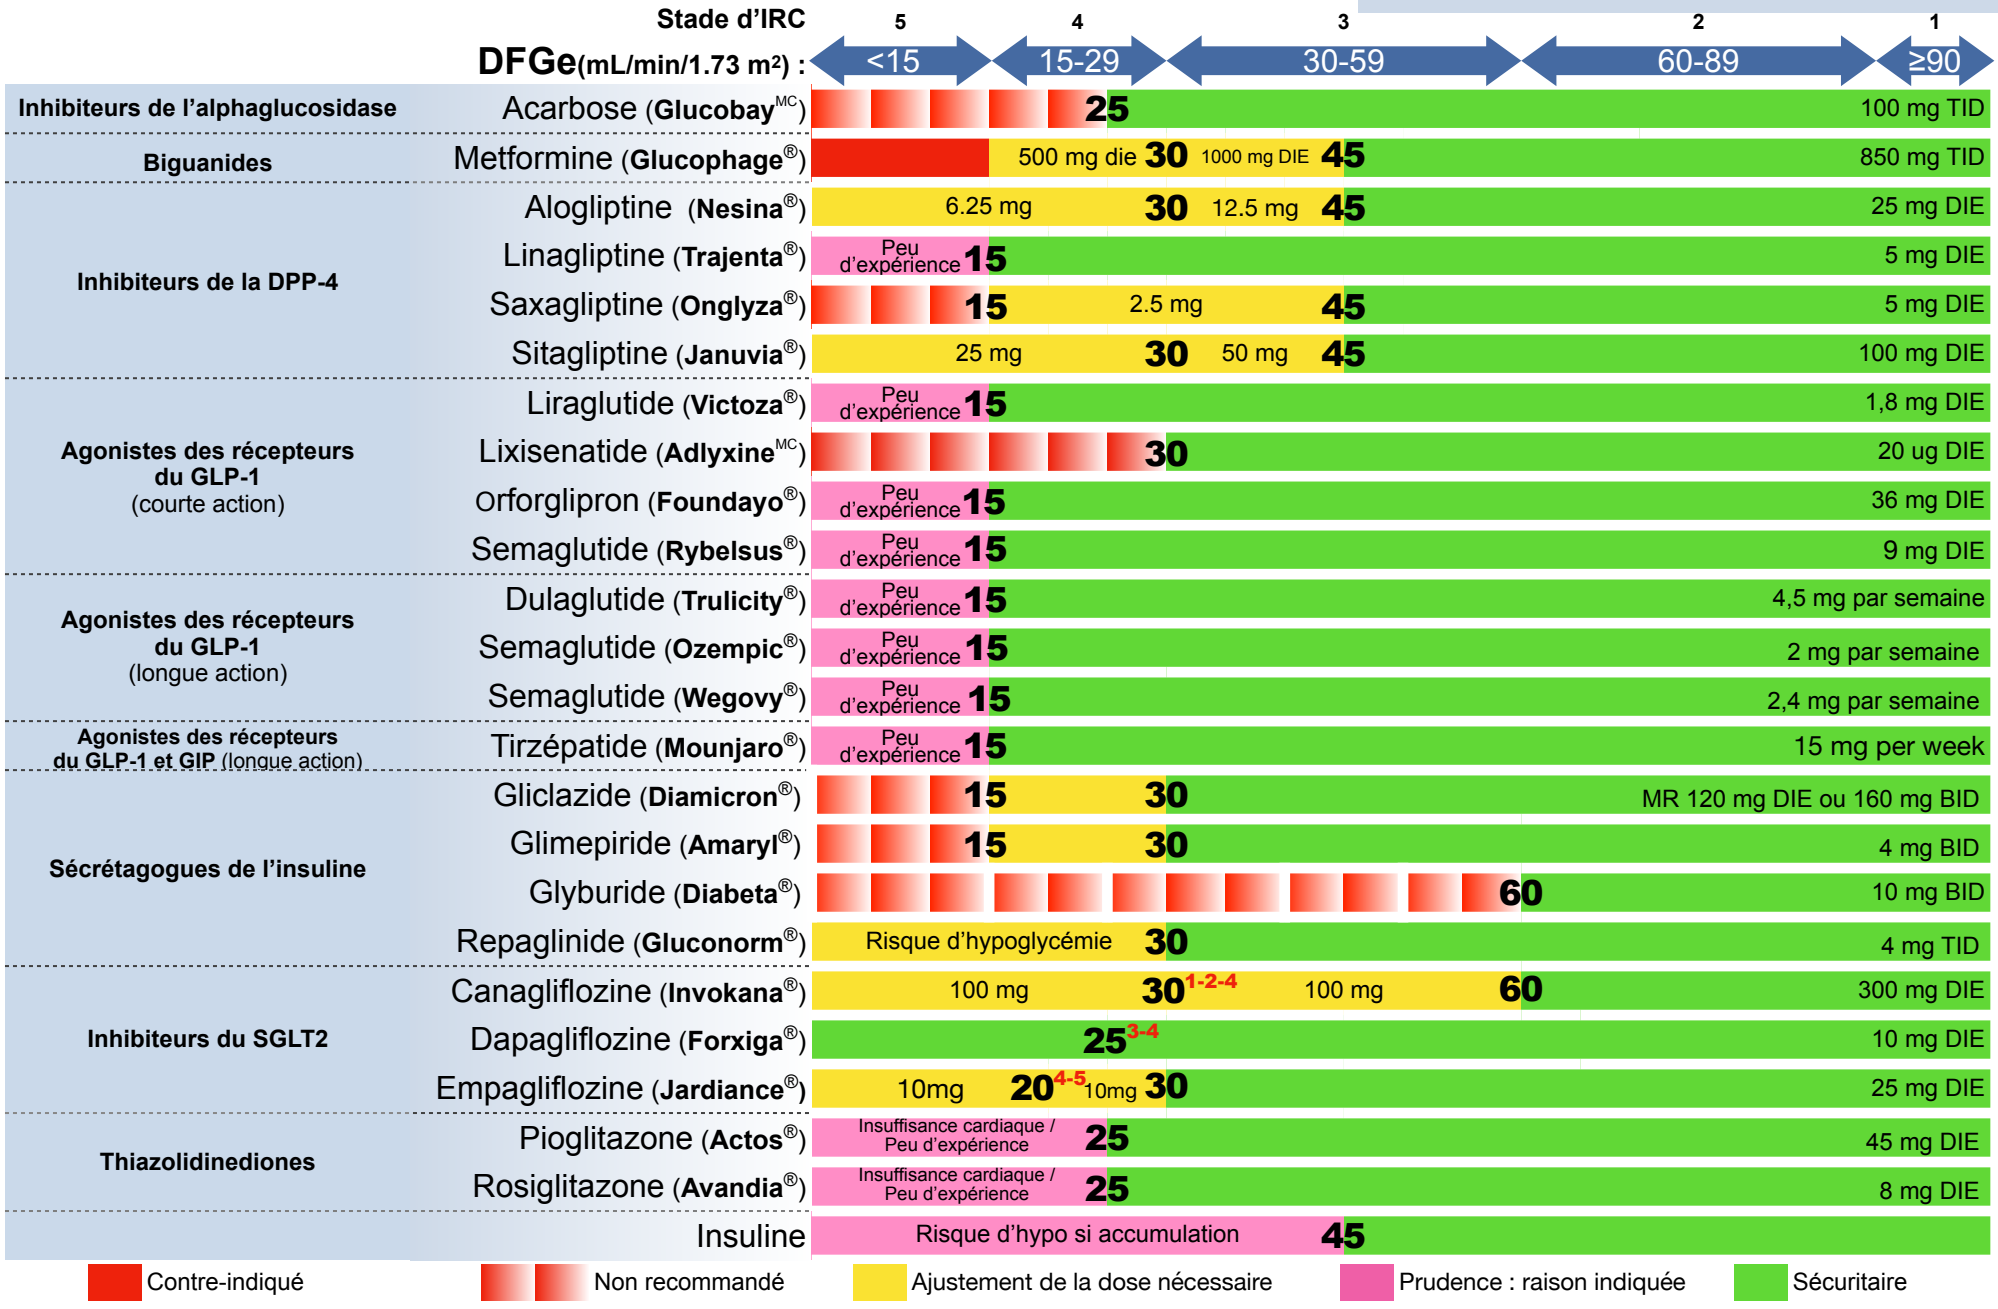

1 = Ne pas initier si le DFGe est < 30 ml/min

2 = Patients déjà traités et une albuminurie > 33,9 mg/mmol.

Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la plus récente version de la monographie du produit.

3 = Ne pas initier si le DFGe est <25 ml/min

4 = Cesser lors du début de la dialyse

5 = Ne pas initier si le DFGe est <20 ml/min

La dose indiquée est la dose maximale pouvant être utilisée à ce DFGe